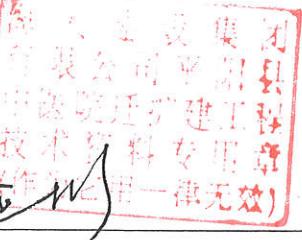
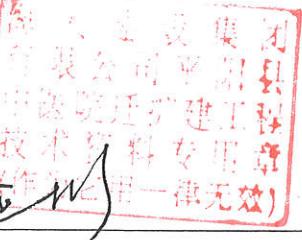
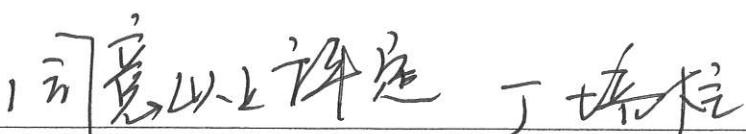



工程项目安全生产阶段验收等级评定表

责任书编号	PY_2019020			工程名称	平阳县中医院迁扩建工程					
施工企业	海天集团有限公司			阶段验收位置	第一阶段标准化验收					
阶段验收检查评分表况										
总计得 分 (满 分分值 100 分)	安全管 理 (满 分分值 10 分)	文明施 工 (满 分分值 20 分)	脚手架 (满分分值 10 分)	基坑支 护与模 板工程 (满分分值 10 分)	“三宝” “四口” 防护 (满 分分值 10 分)	施工用 电 (满 分分值 10 分)	物料提 升机与 外用电 梯 (满 分分值 10 分)	塔吊 (满 分分值 10 分)	起重吊 装 (满 分分值 5 分)	施工机 具 (满 分分值 5 分)
79	9.5	18	9.5	9	9.5	9.5	/	9.5	/	4.5
施工企业自评等级:						监理单位意见:				
应得分: 100 实得分: 93						 监理单位 (盖章):  验收人: 张丽丽				
施工单位 (盖章): 						监理单位 (盖章):  验收人: 张丽丽				
安监员评语:										
该阶段评定为优良 安监员签名: 陈红伟 2020年5月7日										
县安监站意见:										
 2020年5月7日										

注: 1、本《评定表》无验收人签字, 无加盖印章作无效处理。

2、本《评定表》一式四份, 县安监站、施工企业、监理单位、项目部各一份。

工程项目安全生产阶段验收等级评定表

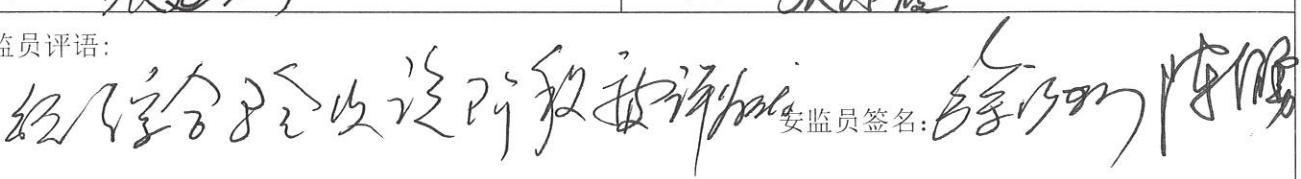责任书编号	PY_2019020			工程名称		平阳县中医院迁扩建工程					
施工企业	海天建设集团有限公司				阶段验收位置		第二阶段标化验收				
阶段验收检查评分表况											
总计得 分 (满 分分值 100 分)	安全管 理 (满 分分值 10 分)	文明施 工 (满 分分值 20 分)	脚手架 (满分 分值 10 分)	基坑支 护与模 板工程 (满分 分值 10 分)	“三宝” “四口” 防护 (满 分分值 10 分)	施工用 电 (满 分分值 10 分)	物料提 升机与 外用电 梯 (满 分分值 10 分)	塔吊 (满分 分值 10 分)	起重吊 装 (满 分分值 5 分)	施工机 具 (满 分分值 5 分)	
88.5	9.5	19	9	9.5	9.5	9.5	9	9	/	4.5	
施工企业自评等级: 应得分:100 实得分: 93						监理单位意见:  监理单位(盖章): 海天建设集团有限公司 项目经理: 张海霞					
安监员评语:  安监员签名: 张海霞 2020 年 8 月 31 日											
县安监站意见:  2020 年 8 月 31 日											




注: 1、本《评定表》无验收人签字, 无加盖印章作无效处理。

2、本《评定表》一式四份, 县安监站、施工企业、监理单位、项目部各一份。

安全生产文明施工标准化管理达标建筑工地阶段 自评（评定）表

工程名称	平阳县中医院迁扩建工程		
评定方式	<input type="checkbox"/> 企业自评; <input type="checkbox"/> 部门评定	评定阶段	第三阶段
评定标准	自评或评定结果		备注
1、符合国家基本建设程序	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
2、施工现场必须实现封闭式围挡施工，围挡材料选砌体、彩钢板等硬质材料，围墙高度市区主要路段不得小于 2.5 米，一般路段不得小于 1.8 米	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
3、施工围墙按要求设置公益广告，公益广告面积公建项目占比不低于 50%，房开项目占比不低于 30%，且要求均匀布置	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
4、施工现场要落实扬尘防治措施，出入口处设置大门和门卫室并实施外来人员进场登记管理；出入口设置扬尘公示牌并设置冲洗设施，出场车辆冲洗后上路；出入口和场内主要通道等采用砼硬化。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
5、宿舍、办公房等临时设施的构件燃烧性等级必须为 A 级；每间宿舍应单独安装限流器和漏电保护器；设置电瓶车专用集中停放区、充电区，严禁在疏散通道、安全出口、楼梯间、宿舍或私拉电线插座进行充电；食堂要有《食品经营许可证》，炊事人员持健康证上岗。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
6、工地现场要建立安全生产责任制度，实行安全目标管理；分部分项工程按要求编制专项施工方案，危大工程按要求组织专家论证，并按方案组织实施；建立企业和项目部检查制度，检查次数企业每月不少于 1 次，项目部每周不少 1 次；建立安全生产教育培训制度。按要求开展工人三级安全教育和技术交底活动。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
7、建立作业人员健康档案管理制度，定期对全体员工进行血压测量等身体检查并记录入册，高血压、严重近视人员不得登高作业；特种作业人员持证上岗，对特种作业人员和频繁从事登高与高处作业人员要进行定期体检或职业健康检查。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		

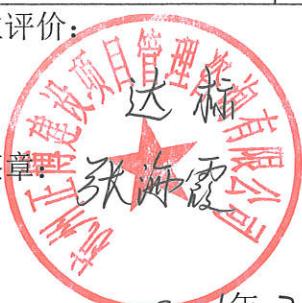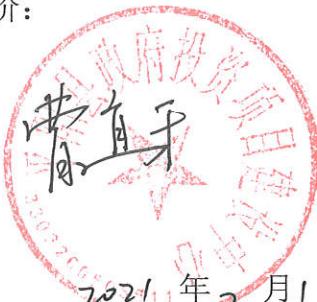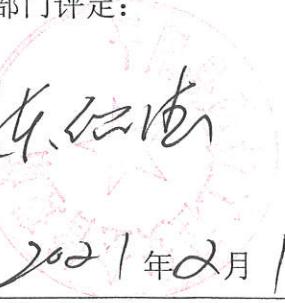

8、基坑支护施工应编制专项施工方案并按方案组织施工；基坑临边应按要求设置防护栏杆；深基坑施工时，应编制检测方案，超出警戒值时应有处置措施，深层土体位移和水平变形观测等按规定应委托有资质第三方单位进行监测测；	<input type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
9、模板支撑架和外脚手架要按专项方案搭设；钢管、扣件应检测合格后投入使用；2021年1月1日起新开工的工地，所有模板支撑架工程均不得采用扣件式钢管模板支撑体系，必须选用碗扣式、承插盘扣式等定型化等工具式支撑体系；悬挑式脚手架架的悬挑层数不应超过4层，且总高度不得超过18m。	<input type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
10、起重机械设备不得擅自使用超过年限的起重设备；起重设备经检测验收合格后投入使用，并办理起重机械备案登记手续；不得存在安拆单位无资质、人员无上岗证等现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
11、现场应采用TN-S系统配电，并做到三级配电三级保护；外电线路距离建筑物（架）达不到安全距离应采用有效防护措施；	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
12、施工现场配备足够的安全帽、安全网、安全带；进入现场作业区者必须戴好安全帽；楼层等临边洞口要采取防护措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
评价情况	企业自评等级：  负责人签章：  2021年2月1日	监理单位评价：  负责人签章：  2021年2月1日
评价情况	建设单位评价：  负责人签章：  2021年2月1日	属地建设主管部门评定：  负责人签章：  2021年2月1日

注：本表评定基础标准共12项评价内容，对于合格率80%以上的工程视为本次自评或评定达标；在评定阶段中有个别评价内容缺失的可按缺项处理；属地监督部门只需要在组织抽查的阶段签署评定意见。

安全生产文明施工标准化管理达标建筑工地阶段

自评（评定）表

工程名称	平阳县中医院迁扩建工程		
评定方式	<input checked="" type="checkbox"/> 企业自评; <input type="checkbox"/> 部门评定	评定阶段	第四阶段
评定标准	自评或评定结果		备注
1、符合国家基本建设程序	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
2、施工现场必须实现封闭式围挡施工，围挡材料选砌体、彩钢板等硬质材料，围墙高度市区主要路段不得小于 2.5 米，一般路段不得小于 1.8 米	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
3、施工围墙按要求设置公益广告，公益广告面积公建项目占比不低于 50%，房开项目占比不低于 30%，且要求均匀布置	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
4、施工现场要落实扬尘防治措施，出入口处设置大门和门卫室并实施外来人员进场登记管理；出入口设置扬尘公示牌并设置冲洗设施，出场车辆冲洗后上路；出入口和场内主要通道等采用砼硬化。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
5、宿舍、办公房等临时设施的构件燃烧性等级必须为 A 级；每间宿舍应单独安装限流器和漏电保护器；设置电瓶车专用集中停放区、充电区，严禁在疏散通道、安全出口、楼梯间、宿舍或私拉电线插座进行充电；食堂要有《食品经营许可证》，炊事人员持健康证上岗。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
6、工地现场要建立安全生产责任制度，实行安全目标管理；分部分项工程按要求编制专项施工方案，危大工程按要求组织专家论证，并按方案组织实施；建立企业和项目部检查制度，检查次数企业每月不少于 1 次，项目部每周不少 1 次；建立安全生产教育培训制度。按要求开展工人三级安全教育和技术交底活动。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		
7、建立作业人员健康档案管理制度，定期对全体员工进行血压测量等身体检查并记录入册，高血压、严重近视人员不得登高作业；特种作业人员持证上岗，对特种作业人员和频繁从事登高与高处作业人员要进行定期体检或职业健康检查。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格; <input type="checkbox"/> 不合格		



8、基坑支护施工应编制专项施工方案并按方案组织施工；基坑临边应按要求设置防护栏杆；深基坑施工时，应编制检测方案，超出警戒值时应有处置措施，深层土体位移和水平变形观测等按规定应委托有资质第三方单位进行监测测；	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
9、模板支撑架和外脚手架要按专项方案搭设；钢管、扣件应检测合格后投入使用；2021年1月1日起新开工的工地，所有模板支撑架工程均不得采用扣件式钢管模板支撑体系，必须选用碗扣式、承插盘扣式等定型化等工具式支撑体系；悬挑式脚手架架的悬挑层数不应超过4层，且总高度不得超过18m。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
10、起重机械设备不得擅自使用超过年限的起重设备；起重设备经检测验收合格后投入使用，并办理起重机械备案登记手续；不得存在安拆单位无资质、人员无上岗证等现象。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
11、现场应采用TN-S系统配电，并做到三级配电三级保护；外电线路距离建筑物（架）达不到安全距离应采用有效防护措施；	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
12、施工现场配备足够的安全帽、安全网、安全带；进入现场作业区者必须戴好安全帽；楼层等临边洞口要采取防护措施。	<input checked="" type="checkbox"/> 合格； <input type="checkbox"/> 不合格	
评价情况	<p>企业自评等级：  负责人签章：  2021年5月31日</p>	<p>监理单位评价：</p> <p> 负责人签章：  2021年5月31日</p>
评价情况	<p>建设单位评价：</p> <p> 负责人签章：  2021年6月6日</p>	<p>属地建设主管部门评定：</p> <p> 负责人签章：  2021年6月7日</p>

注：本表评定基础标准共12项评价内容，对于合格率80%以上的工程视为本次自评或评定达标；在评定阶段中有个别评价内容缺失的可按缺项处理；属地监督部门只需要在组织抽查的阶段签署评定意见。

